


Pumpe og Shunt montering V7 & V10 med 12 polet stik




1. Slangestuds lynkobling type: CEN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler, CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.
- 4-1. Kondensator for gear motor.
- 4-2. Temp. føler monteret på brænder.
- 4-3. Overkøjs skilning.
5. Brænder.
6. Gearmotor for snægl - intern/ekstern.
7. Gummlækning for eltænder.
8. Eltænder U - 275Watt.
9. 90°vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorrens

11. Blæser.
12. Flange - fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern snægl.
16. Brænderrist.

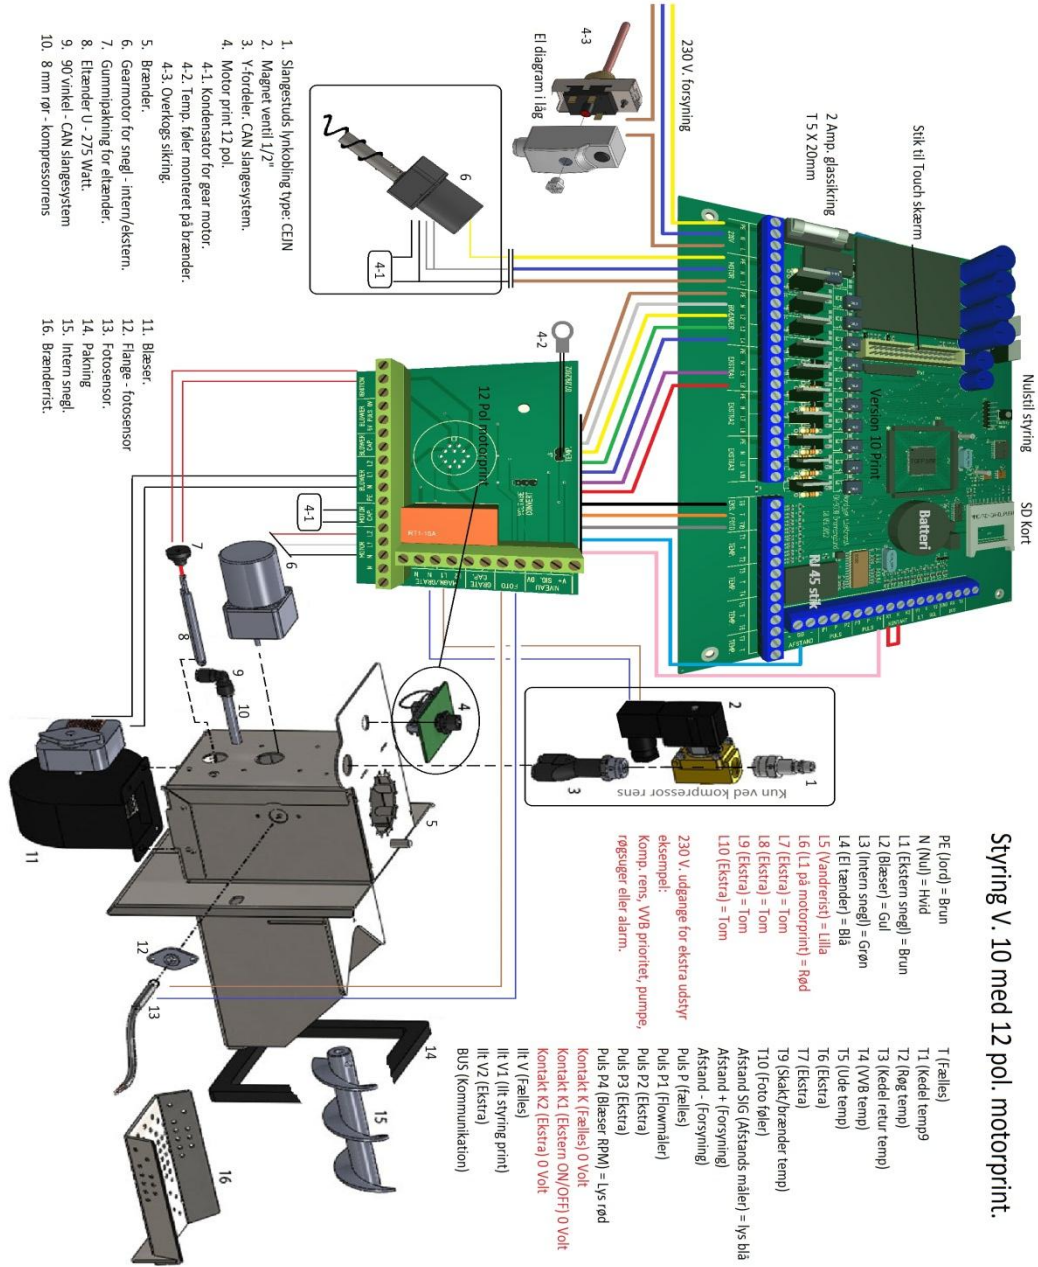

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

Tilslutning Print



Tilslutning Pumpe

1. Tilslut pumpe til styringen.
2. Vælg den udgang i styringen.
3. Juster pumpens start og stop temperatur i styringen

Tilslutning Shunt

1. Ventilen monteres mellem fremløb (efter pumpe) og return
2. Shunten justeres til minimum 55c grader.
3. Ønsket kedel temperatur bør altid være 10-15c grader mere end shunten.
4. Føleren monteres så tæt på kedels retur som muligt.

