

MOTORVENTIL MONTERING

V7 & V13 12 POLET STIK



Tilslutning 230 Volt AC



L




N



Fra L7 til L20*

*På V7 er L11-L20 kun tilgængelige, hvis der er monteret udvidelsesprint til styringen. På V13 er der til og med L13.

Byggemål

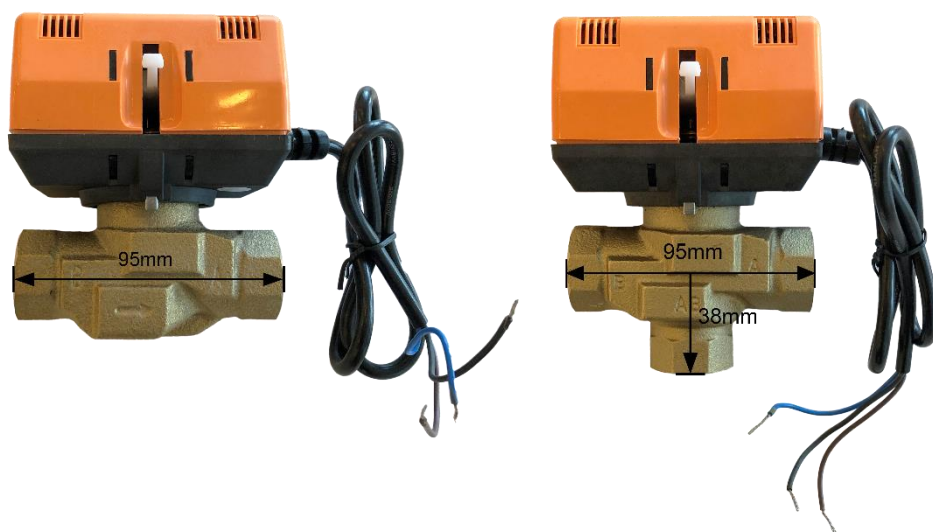

Montering



Tilslutning Print




T



T4

1. Monter 3-vejs ventilen på fremløb fra kedlen (2-vejs B -> A)
2. AB flow ind i ventil
3. B til hus/radiator/gulvarme
4. A til VVB



5. Temperatursensor monteres i VVB. Monteres den højt (1) giver det mindre varmt vand, men færre opstarter. Monteres den lavt (2), er der mere varmt vand, men der startes hurtigere op ved tapning. Det giver flere opstarter/dag
6. Aktiver den udgang, som motorventilen er tilsluttet på printet. Dette gøres i styringen (Tekniker indstilling (på V7) / Udvidet tekniske indstillinger (på V13) skal være slået til før dette kan ændres)
7. Vælg en ønsket temperatur i VVB i styringen